

横浜市少年少女ソフトボール連盟 平成29年度 第24回春季大会

主催 横浜市少年少女ソフトボール連盟

後援 横浜市ソフトボール協会

協賛 ナガセケンコー(株)、内外ゴム(株)

大会日時 平成29年5月3日(水)、6日(土)、予備日7日(日)、13日(土)

開会式 平成29年5月3日(水)、午前8時、新横浜駅前公園

大会会場 新横浜駅前公園、うさぎ山公園、新鶴見小学校、能見台中央公園、他

出場チーム 平成29年度市少連に登録されたチーム各区代表31チーム

監督(30) コーチ(31・32) スコアラー1名 選手25名

優勝チームに賞状、優勝旗、優勝杯、トロフィー授与

準優勝に賞状、準優勝杯、トロフィー授与

3位(2チーム)に賞状、トロフィー授与

競技規則

2017年度オフィシャルルールを適用し、トーナメント方式で行う。

ただし次の特別ルールを設ける

(1) 試合時間は7回戦70分とし、65分を越えて新イニングに入らない

(2) 延長戦(時間切れ同点を含む)は、直ちにタイブレーカーを適用し決着の付くまで行う

(3) コールドゲームは荒天・日没時は5回終了時で成立し、

得失点差は3回以降10点差、5回以降7点差とする

(4) 使用球はナガセケンコー1号ボール、使用バットは1号2号バットとする
投捕間隔は10.67m、塁間隔は16.76mとする

(5) ペンチは組み合わせ番号の若いチームが一塁側とする

(6) 試合前のフィールディングは3分間とし、2試合目からは行わない

危険防止には各自が注意し、役員・審判員の指示には、直ちに従ってください

負傷については、主催者といえども、その責任は負いません

参加チームはスポーツ傷害保険等に必ず加入すること

その他


第1日目	9:00	10:30	12:00	13:30	15:00
新横浜駅前公園A面	A1	C1	A3	C3	A6
新横浜駅前公園B面	A2	C2	A4	C4	C6
	9:30	11:00	12:30	14:00	15:30
うさぎ山公園A面	B1	D1	B3	B5	B6
うさぎ山公園B面	B2	D2	B4	D4	
新鶴見小学校	D3	D5	A5	C5	

第2日目	9:00	10:30	12:00	13:30
能見台中央公園A面	X1	Y1	X3	X4
能見台中央公園B面	X2	Y2	Y3	

優勝

二位:

三位:

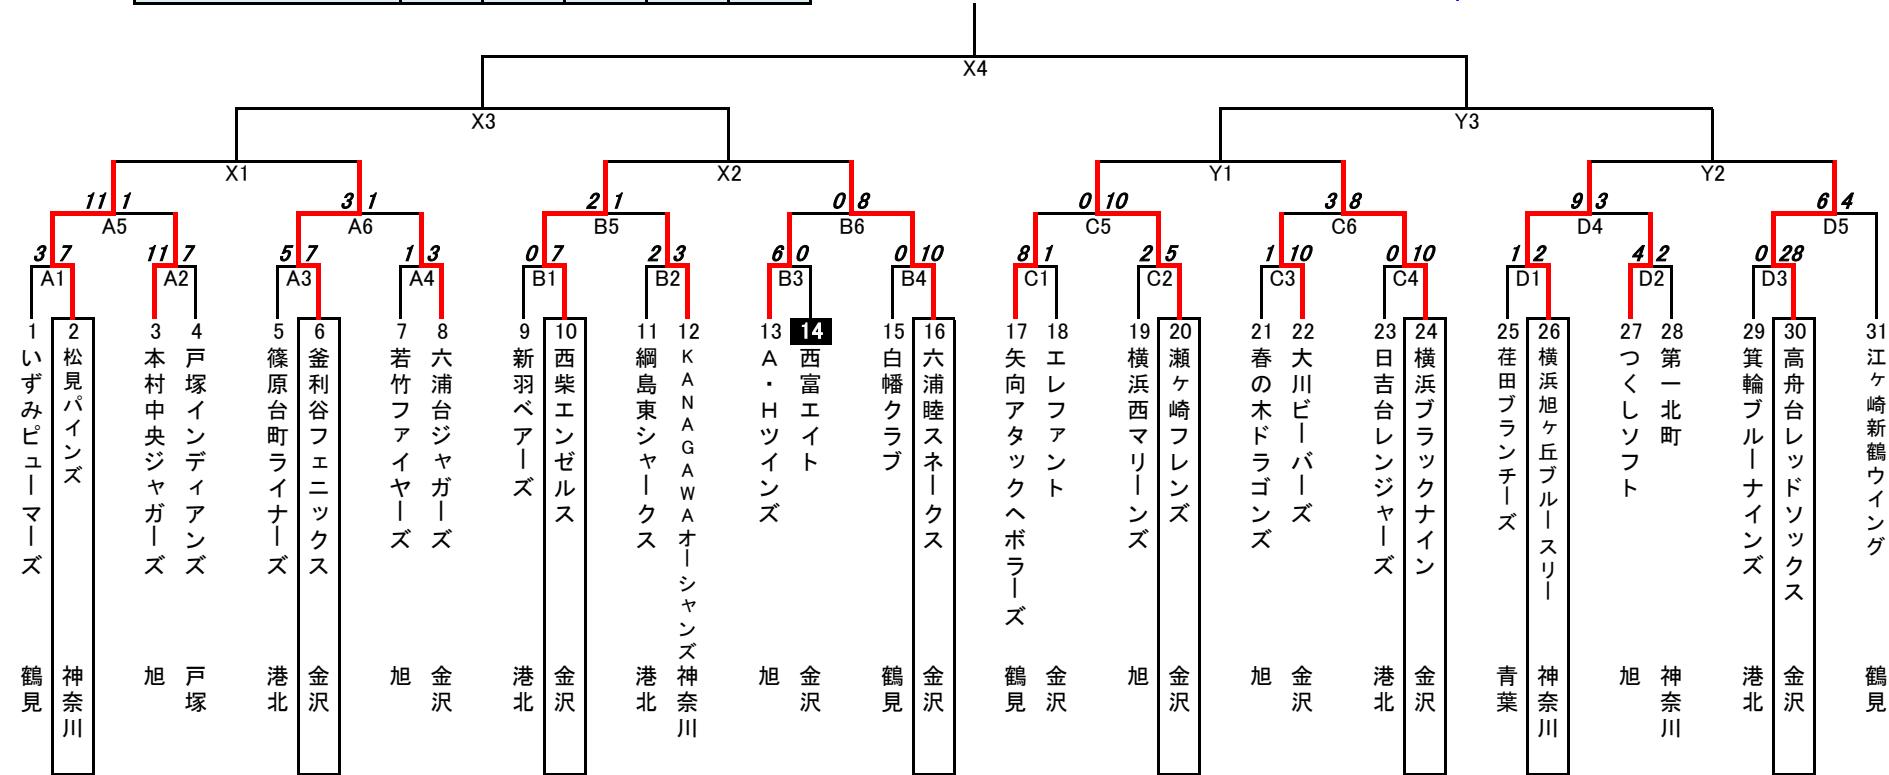

お願い・注意事項について

1. 開会式は、小雨の場合決行しますので、準備をして下さい。
2. 雨天の場合、中止等については、各支部長へ連絡をします。
3. 各チームの責任者は、必ず受付を済ませて下さい。
4. 選手は午前7時30分に集合し、新横浜駅前公園B面レフト側に番号順に並んで下さい。
5. 行進賞は、2チーム表彰します。
6. 各会場、駐車場が有りませんので、有料駐車場等を利用して下さい。
能見台中央公園入口での、選手・用具の乗降は厳禁です。
うさぎ山公園での試合チームは、チーム4台の駐車とします。(駐車券発行)
7. 各会場の指定練習場以外は禁止ですので、決まりを厳守して下さい。
公園内のキャッチボールやバットの素振り等は厳禁です。
全会場、ティーネット使用とバットでのノックは禁止です。
事故の無いように、周囲の方々も注意をお願い致します。
8. 練習は指定場所で、次の試合チームが、優先して使用して下さい。
9. ベンチには、監督(30)・コーチ2名(31・32)・スコアラー・父母2名です。
10. 9時までは、周囲に迷惑が、かかるような大きな声を出さないように、又 鳴り物は厳禁です。
投手が投球姿勢(セット)に入った時は、両チーム(応援者を含む)は、応援のための声出しや鳴り物を使用してはならない。
11. 大会運営上、試合開始時間(記載の試合時間は目安です)が早くなる場合が有りますので、注意して下さい。
試合会場を移動するチームは、会場を間違えないようにして下さい。
各会場に着きましたら、大会本部に到着した旨を報告して下さい。
12. メンバー表(内外)は4枚、前の試合の3回表には提出して下さい。
13. 会場での使用規則を守り、安全と美化に留意し、ゴミは各チームで持ち帰り下さい。
全会場、禁煙です。特に小学校の校門付近での喫煙は厳禁です。
14. 審判へのお茶だしについて、各チームのご協力をお願い致します。
試合開始前に両チームで打ち合わせをして下さい。
4回終了後(40分経過)試合終了後にお願い致します。審判の方に確認して下さい。
15. 特に試合時間に合わせて来る父母にも注意事項の徹底をお願い致します。
16. 最終試合のチームは、会場の後かたづけの協力をお願い致します。
17. 問い合わせ・連絡等　大会事務局　橋本 敬二